

Wycena wartości rynkowej

Nr 23232/B/2025

nr umowy 310944



Cel wyceny

Wycena wartości rynkowej na potrzeby sprzedaży powindykacyjnej

Przedmiot wyceny

Urządzenie do druku 3D Prusa i3 MK3S

Zleceniodawca

Millennium Leasing Sp. z o.o.
Żaryna 2A, 02-593 Warszawa

Miejsce oględzin

Ul. Żytnia 2, Tarczyn
05-555

Data oględzin:

2025-03-31

Data wyceny:

2025-04-02

Data na jaką szacowano wartość:

2025-04-02

Wykonawca wyceny:

inż. Artur Mazurkiewicz

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zlecniodawcy należy ustalić wartość rynkową obiektu.

Wartość rynkowa - jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in rodzaj i zastosowanie maszyn, jej wytwórcę, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Wycena dla sprzedaży wymuszonej

Niniejsza wycena wartości określa wartość rynkową oraz wartość przy sprzedaży wymuszonej. Zgodnie z definicją wartości rynkowej, wartość ta zakłada odpowiednio długi czas wyeksponowania na rynku. Czas wyeksponowania jest niezbędny aby pozyskać chętnego kupującego który jest w stanie zaoferować cenę rynkową. W określonych warunkach koszty obsługi, magazynowania lub zawartej umowy nie umożliwiają wymagane długie wyeksponowanie na rynku. W takich sytuacjach określa się niższą wartość za którą będzie możliwość pozyskania chętnego nabywcy w czasie wyeksponowania możliwym w określonych warunkach.

Przedmiot wyceny

Urządzenie:

Drukarka 3D Original Prusa i3 MK3S

Nr seryjny: CZPX4219X004XK52010

Rok produkcji: BRAK DANYCH



Dane techniczne maszyny (odczytane z danych internetowych dla modelu MK4S):


Wymiary	
Przestrzeń robocza	250 x 210 x 220 mm 9.84 x 8.3 x 8.6 in
Średnica filamentu	1.75 mm
Wysokość warstwy	0.05-0.30 mm
Wymiary drukarki (bez szpuli)	7 kg, 500×550×400 mm; 19.6×21.6×15.7 in (X×Y×Z)
Elektronika	
Płyta główna	Własna, 32-bitowa elektronika xBuddy z STM32
Silniki krokowe	Trinamic 2130
Silniki krokowe	Precyzyjne silniki krokowe 0,9° X,Y (zapobiegają VFA)
Ekstruder	
Ekstruder	Nextruder, Direct Drive, kompatybilny z E3D V6 (z adapterem)
Elektronika ekstrudera	Niestandardowa płytko pomocnicza do podłączenia wentylatorów, termistorów i innych komponentów.
Ścieżka filamentu	Aluminiowy radiator, całkowicie metalowy hotend


System podawania filamentu	System przekładni planetarnych Nextruder, przełożenie 10:1
Chłodzenie wydruku	Wysokowydajna turbina, system chłodzenia 360°
Dysza	Mosiężna dysza Prusa Nozzle High-Flow CHT - 0,4 mm
Maks. temperatura robocza	
Maksymalna temperatura dyszy	290 °C / 554 °F
Maksymalna temperatura stołu	120 °C / 248 °F
Sterowanie	
Ekran LCD	3,5" graficzny ekran z 65 000 kolorów
Łączność	Odbiornik NFC, opcjonalny moduł ESP Wi-Fi (dostarczany z drukarką)
Nośnik plików do druku	Pamięć USB / LAN / Internet przez Prusa Connect
Czujniki	
Zaawansowane czujniki	Czujnik filamentu, czujnik tensometryczny, Power Panic, 4 termistory o wysokiej precyzji (oryginalne Semitec) + monitorowanie obrotów silników wentylatorów
Powierzchnia druku	
Powierzchnia druku	Magnetyczny stół grzewczy ze zdejmowanymi arkuszami ze stali sprężynowej z PEI
Kalibracja	
Kalibracja stołu	Automatyczna, poziomowanie na podstawie siatki (Mesh Bed Leveling) - tylko w obszarze druku
Materiały	
Obsługiwane materiały	PLA, PETG, Flex, PVA, PC, PP, CPE, PVB oraz, używając obudowy Original Prusa Enclosure z dodatkowym zaawansowanym systemem filtracji , ABS, ASA, HIPS, PA
Zasilanie	
Zasilacz	240W, zaprojektowany przez firmę Delta z funkcją Power Panic
Zużycie energii	Ustawienia PLA: 80W / Ustawienia ABS: 120W

Stan techniczny

Podczas oględzin urządzenie okazane poza stanowiskiem pracy. Widoczne ślady użytkowania na urządzeniu. Brak możliwości weryfikacji sprawności urządzenia oraz kompletności. Brak przewodu zasilającego oraz instrukcji obsługi do urządzenia.

Dokumentacja fotograficzna

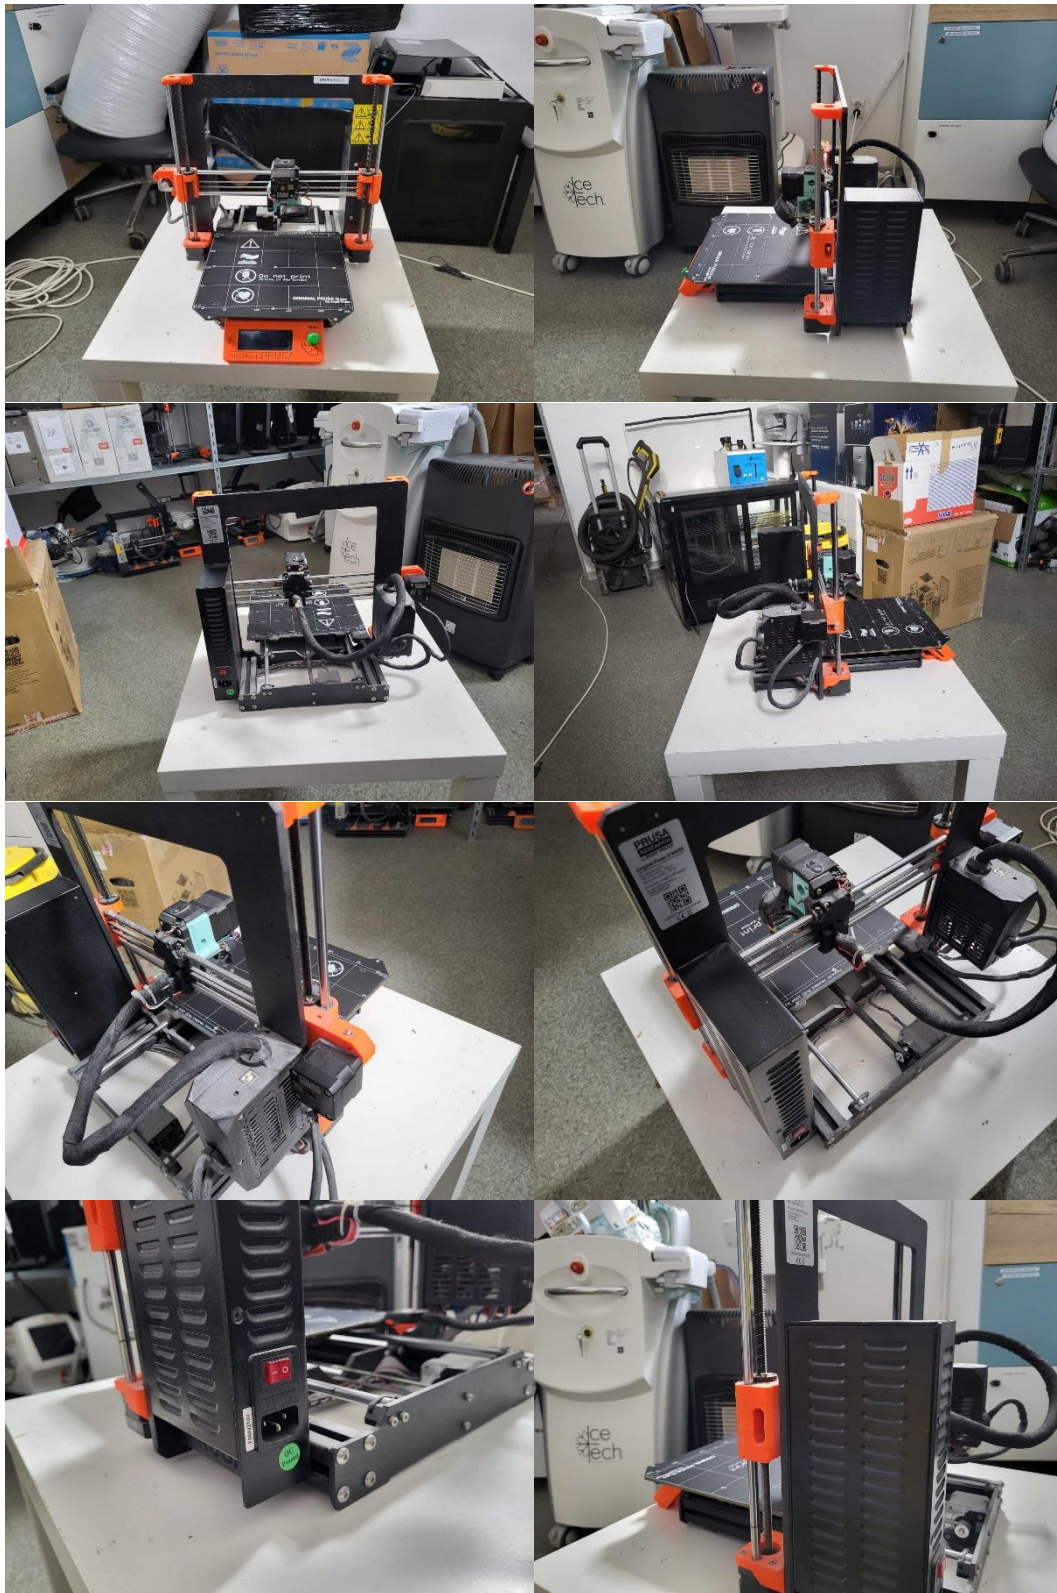

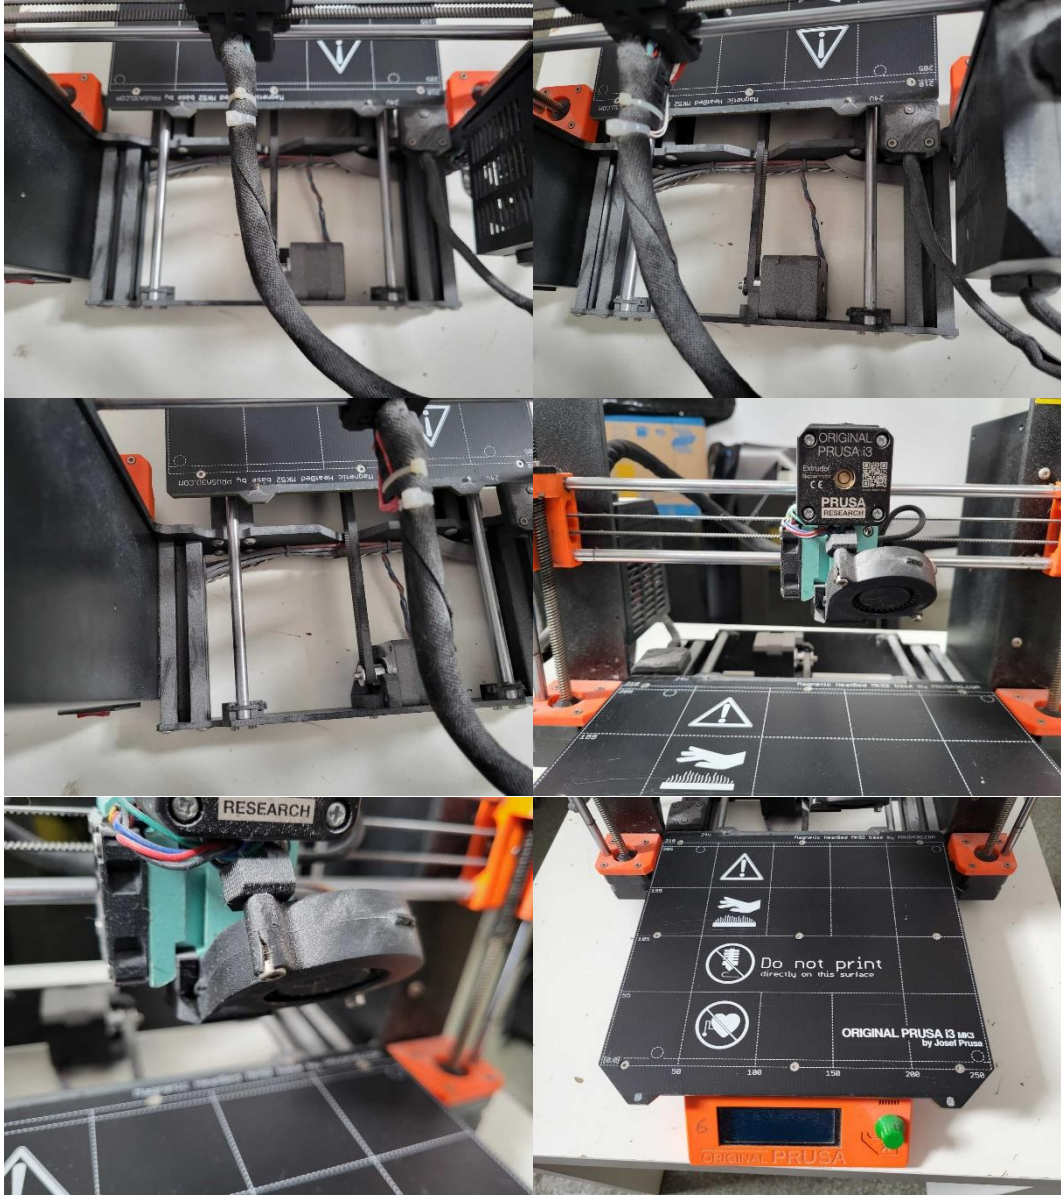

Zastrzeżenia ograniczające

1. Wycena została ustalona na dzień sporządzenia
2. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystywane do żadnego innego celu niż określony na wstępie.
3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
4. Rzeczoznawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe w wyniku założenia, że informacje uzyskane w trakcie oględzin, są zgodne z prawdą.
5. Niniejsza wycena wartości maszyny nie jest ekspertyzą stanu technicznego i za taką nie może być uznawana
6. Ocenę sporządzono bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i sumieniem rzeczoznawcy.

Wykonawca wyceny:

Artur Mazurkiewicz